


PRZEPUST RUROWY POD ZJAZDEM GOSPODARCZYM  
wg. KEPD-03.83

SKALA 1:25


Przekrój podłużny

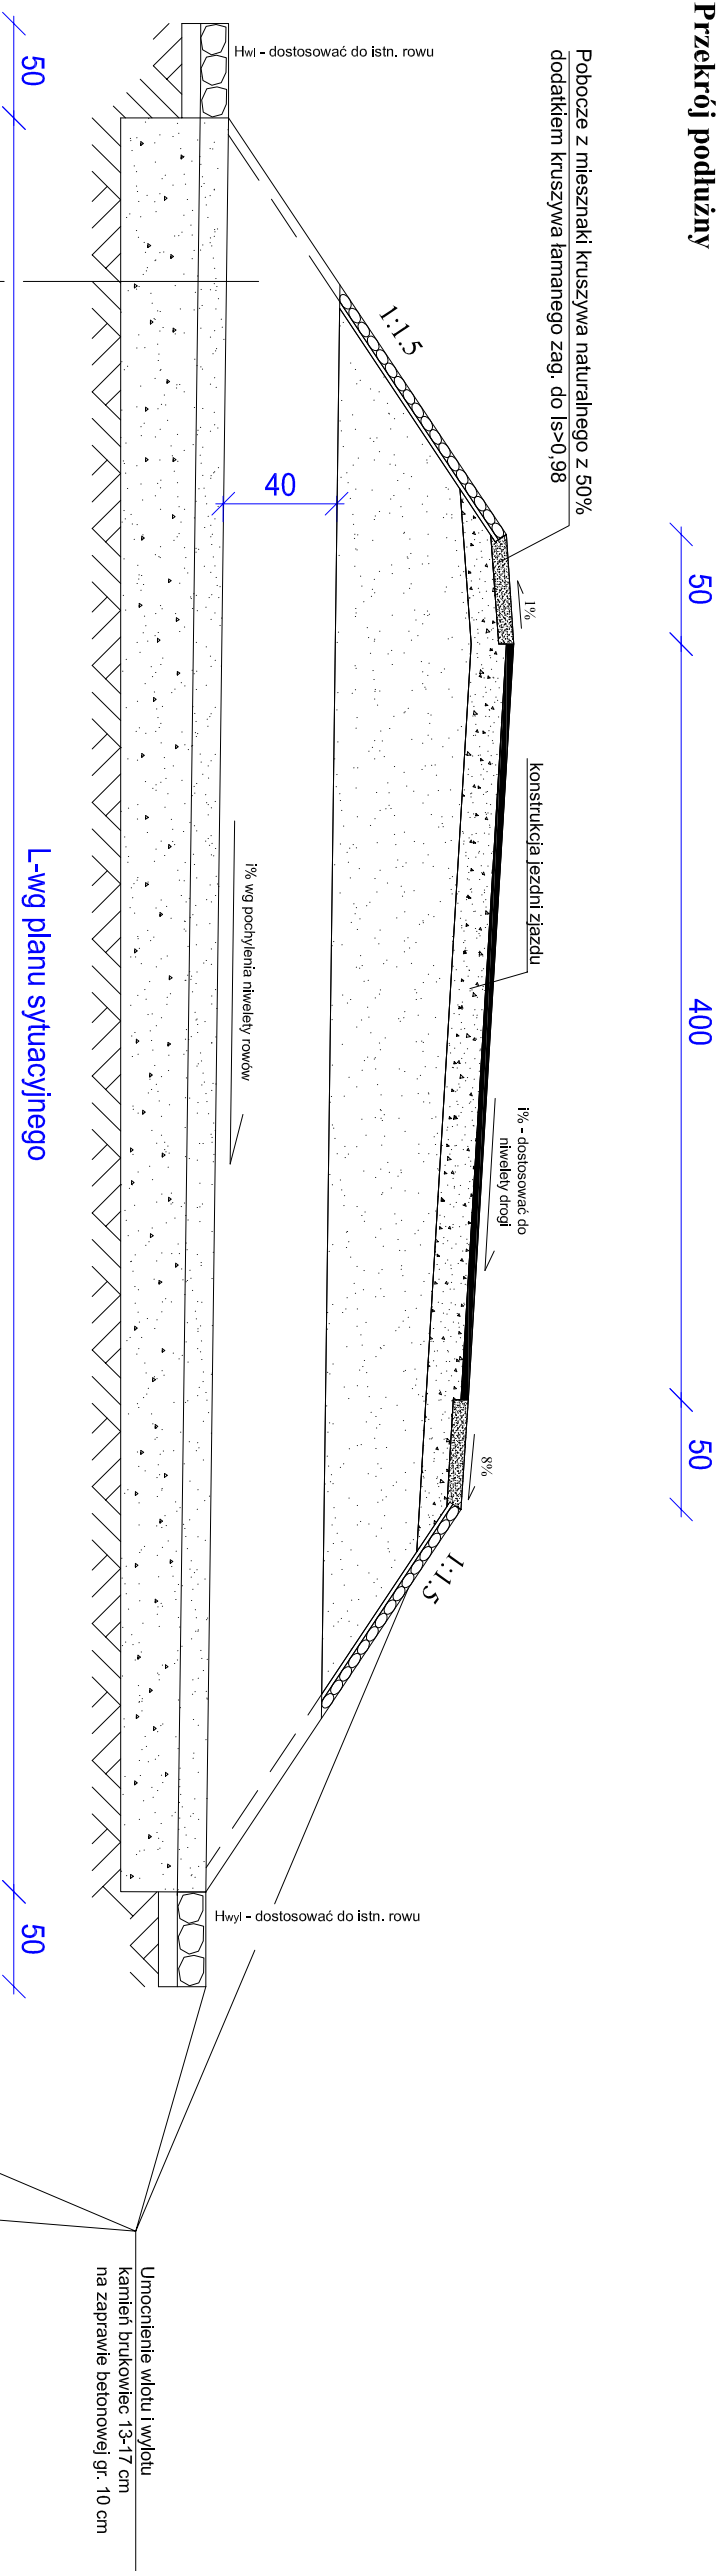


L-wg planu sytuacyjnego

przepust rurowy pod zjazdem o sztywności obwod. SN8
podsyпка z kruszywa 0/20 gr. min. 15 cm
ława z kruszywa naturalnego, pospółka o uziarnieniu
ciągłym 0-40 mm gr. 30 cm stabilizow. mechanicznie

Przekrój przez zjazd

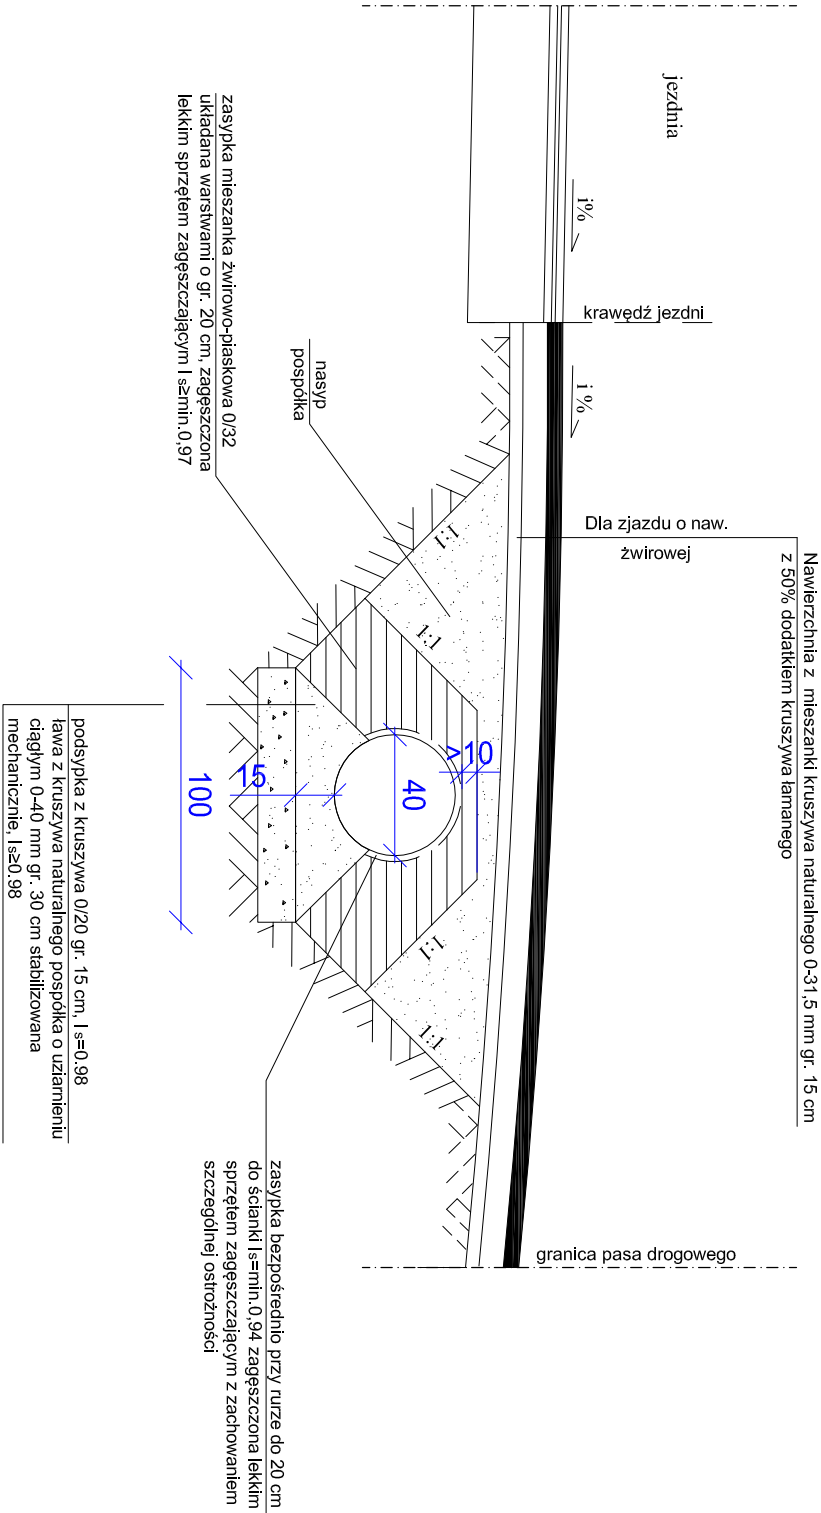

WIDOK OD CZOŁA

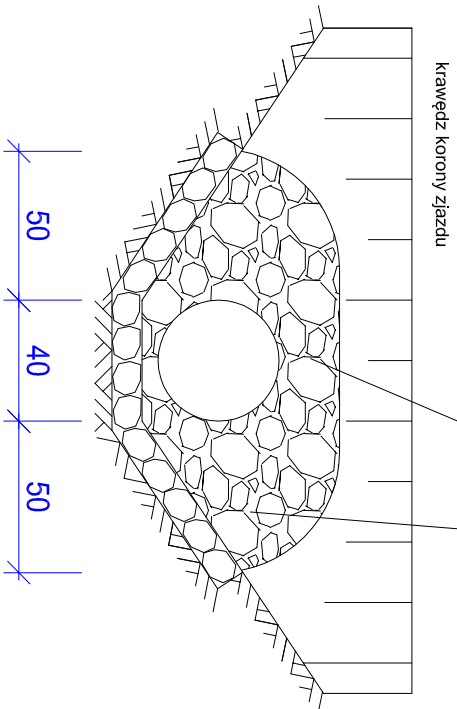

Inwestor:	Gmina Rutka - Tartak, ul. 3 Maja 13, 16-406 Rutka-Tartak		
Nazwa/ Obiekt:	Przebudowa fragmentu drogi gminnej Potopy - Rowele		Rys. nr 7
			Skala 1:25
Temat:	PRZEPUST RUROWY POD ZJAZDEM		
Projektant:	mgr inż. Marcin Olszewski PDL/0111/PBD/18		